

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

REF. NO(접수 번호) : HYS-2011-0130-001  
APPLIED BY(의뢰자): J. H. Ro / QA manager  
PRODUCT(품명): гофрированные трубы  
TEST ITEM(검사항목): внешних инспекций как рисование схеме зависимость давления и температуры  
DATE(날자): 30th Jan, 2011y



## \*Материал

### 1) гофрированные трубы без покрытия


материал STS 304 согласно ASTM E 1019, 353 - изготовлены из нержавеющей стали

### 2) гофрированные трубы с покрытием PE

материал STS 304 согласно ASTM E 1019, 353 - изготовлены из нержавеющей стали

покрытия PE <полиэтилен> согласно DIN 16833

цвет белый, синий, желтый = под заказ

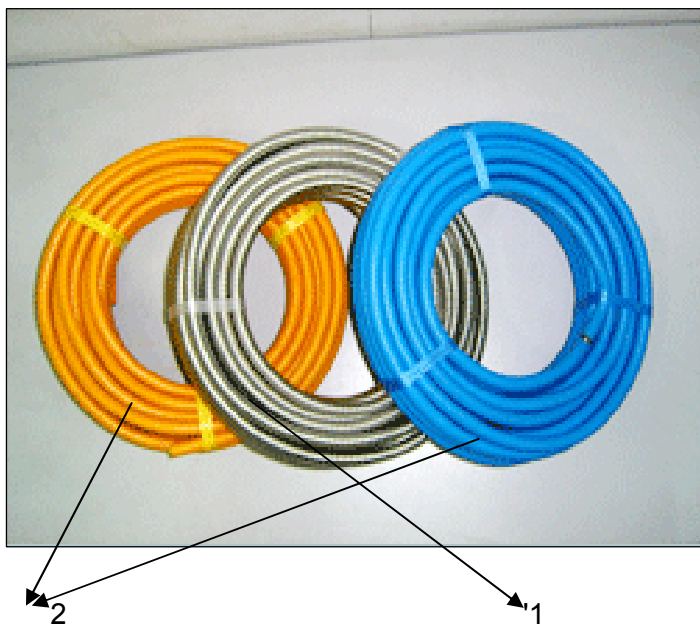


модель	толщина, мм	внутр. диаметр, мм	внеш. диаметр, мм
8 A	0.25	9.5	12.9
10 A	0.25	12.5	15.8
15 A	0.25	14.1	18.1
20 A	0.25	21	25.6
25 A	0.25	27	32
32 A	0.25	32	37.6

## \*Техническое описание

Параметр	Данные
Температурный предел	<-20< t<+150> degree °C
Соответствующий период рабочей	30 лет
Согласованные прохода DN	8, 10, 15, 20, 25, 32
Рабочее давление	
бар	8, 10, 15A 15.4 бар
	20 A 12.3 бар

**\*График потери давления воды в гофрированной трубе с фитингами**

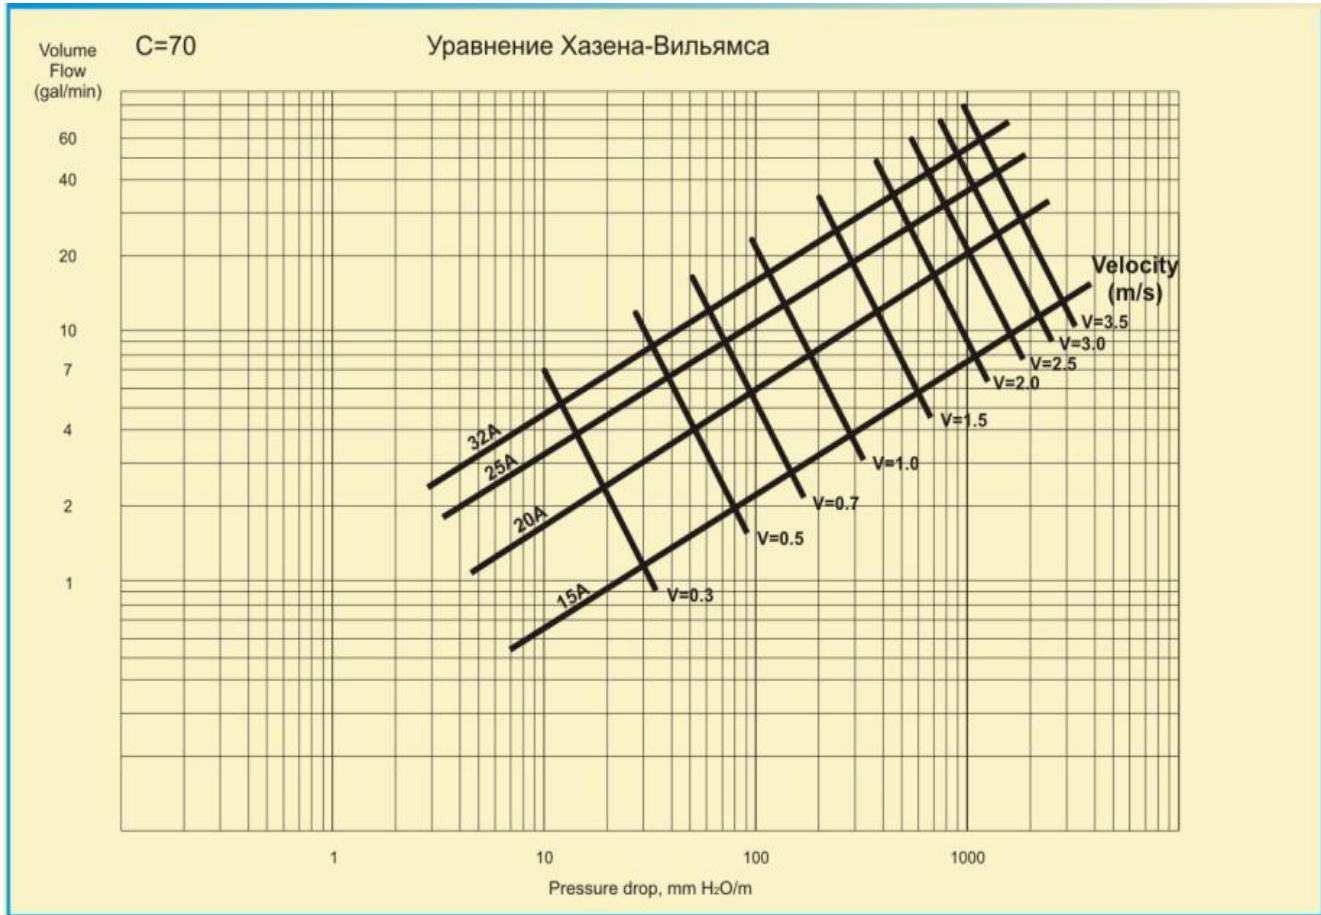

\* Испытанного образца: все модели фитинги с трубами

\* По тесту части связи с фитингами и трубами не показывают утечки на выше давления & температуры

◆ Испытанного образца будет отправлен вам

Tested by J. H. Ro / QA manager

Confirmed by S. K. Choi / Production director

HYDROSTA CO LTD

TEL:82-51-646-0002, FAX:82-51-646-9449

E-mail : biz@hydrosta.com